

1 : Eventuell befintlig taktäckning.


2a: Derbigum helsvetsas min 300 mm från uppviket och min 50 mm vertikalt.

Kanten förseglas med varm spatel.

2b: Kappa av Derbigum. Vertikala skarvar förskjuts i förhållande till horisontala (2a).

9 : Klämlist, infästes med plugg och skruv med tätbricka. Kulör lika täcklisten.

10 : Elastisk fogmassa.

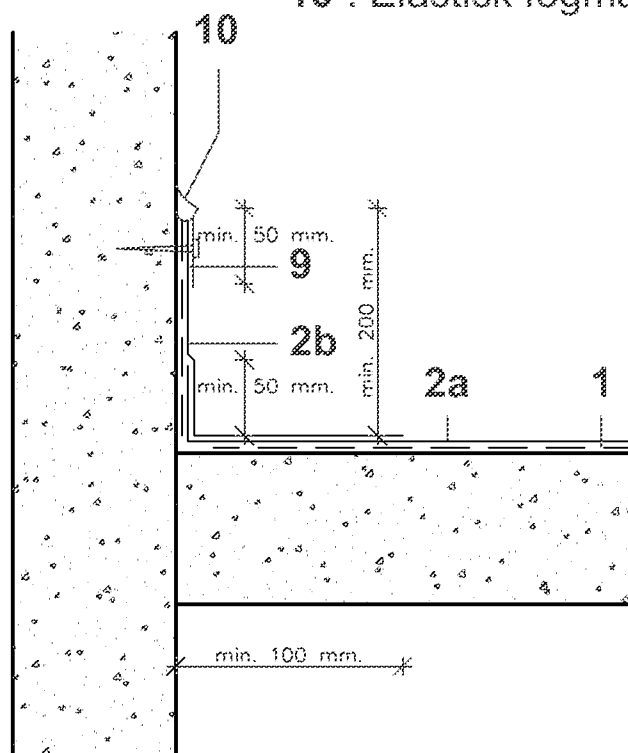

UPPVIK MOT BETONGMUR.

RITNINGS NUMMER: 9

DATUM: 02.02.12

PRINCIPSKISS

REV.: 05.12.12